



Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument vor.
 Der Empfänger anerkennt dies und wird dieses Dokument
 nicht ohne unsere schriftliche Ermächtigung ganz oder
 teilweise Dritten zugänglich machen oder ausserhalb des
 Zweckes verwenden, zu dem es ihm uebergeben worden ist.

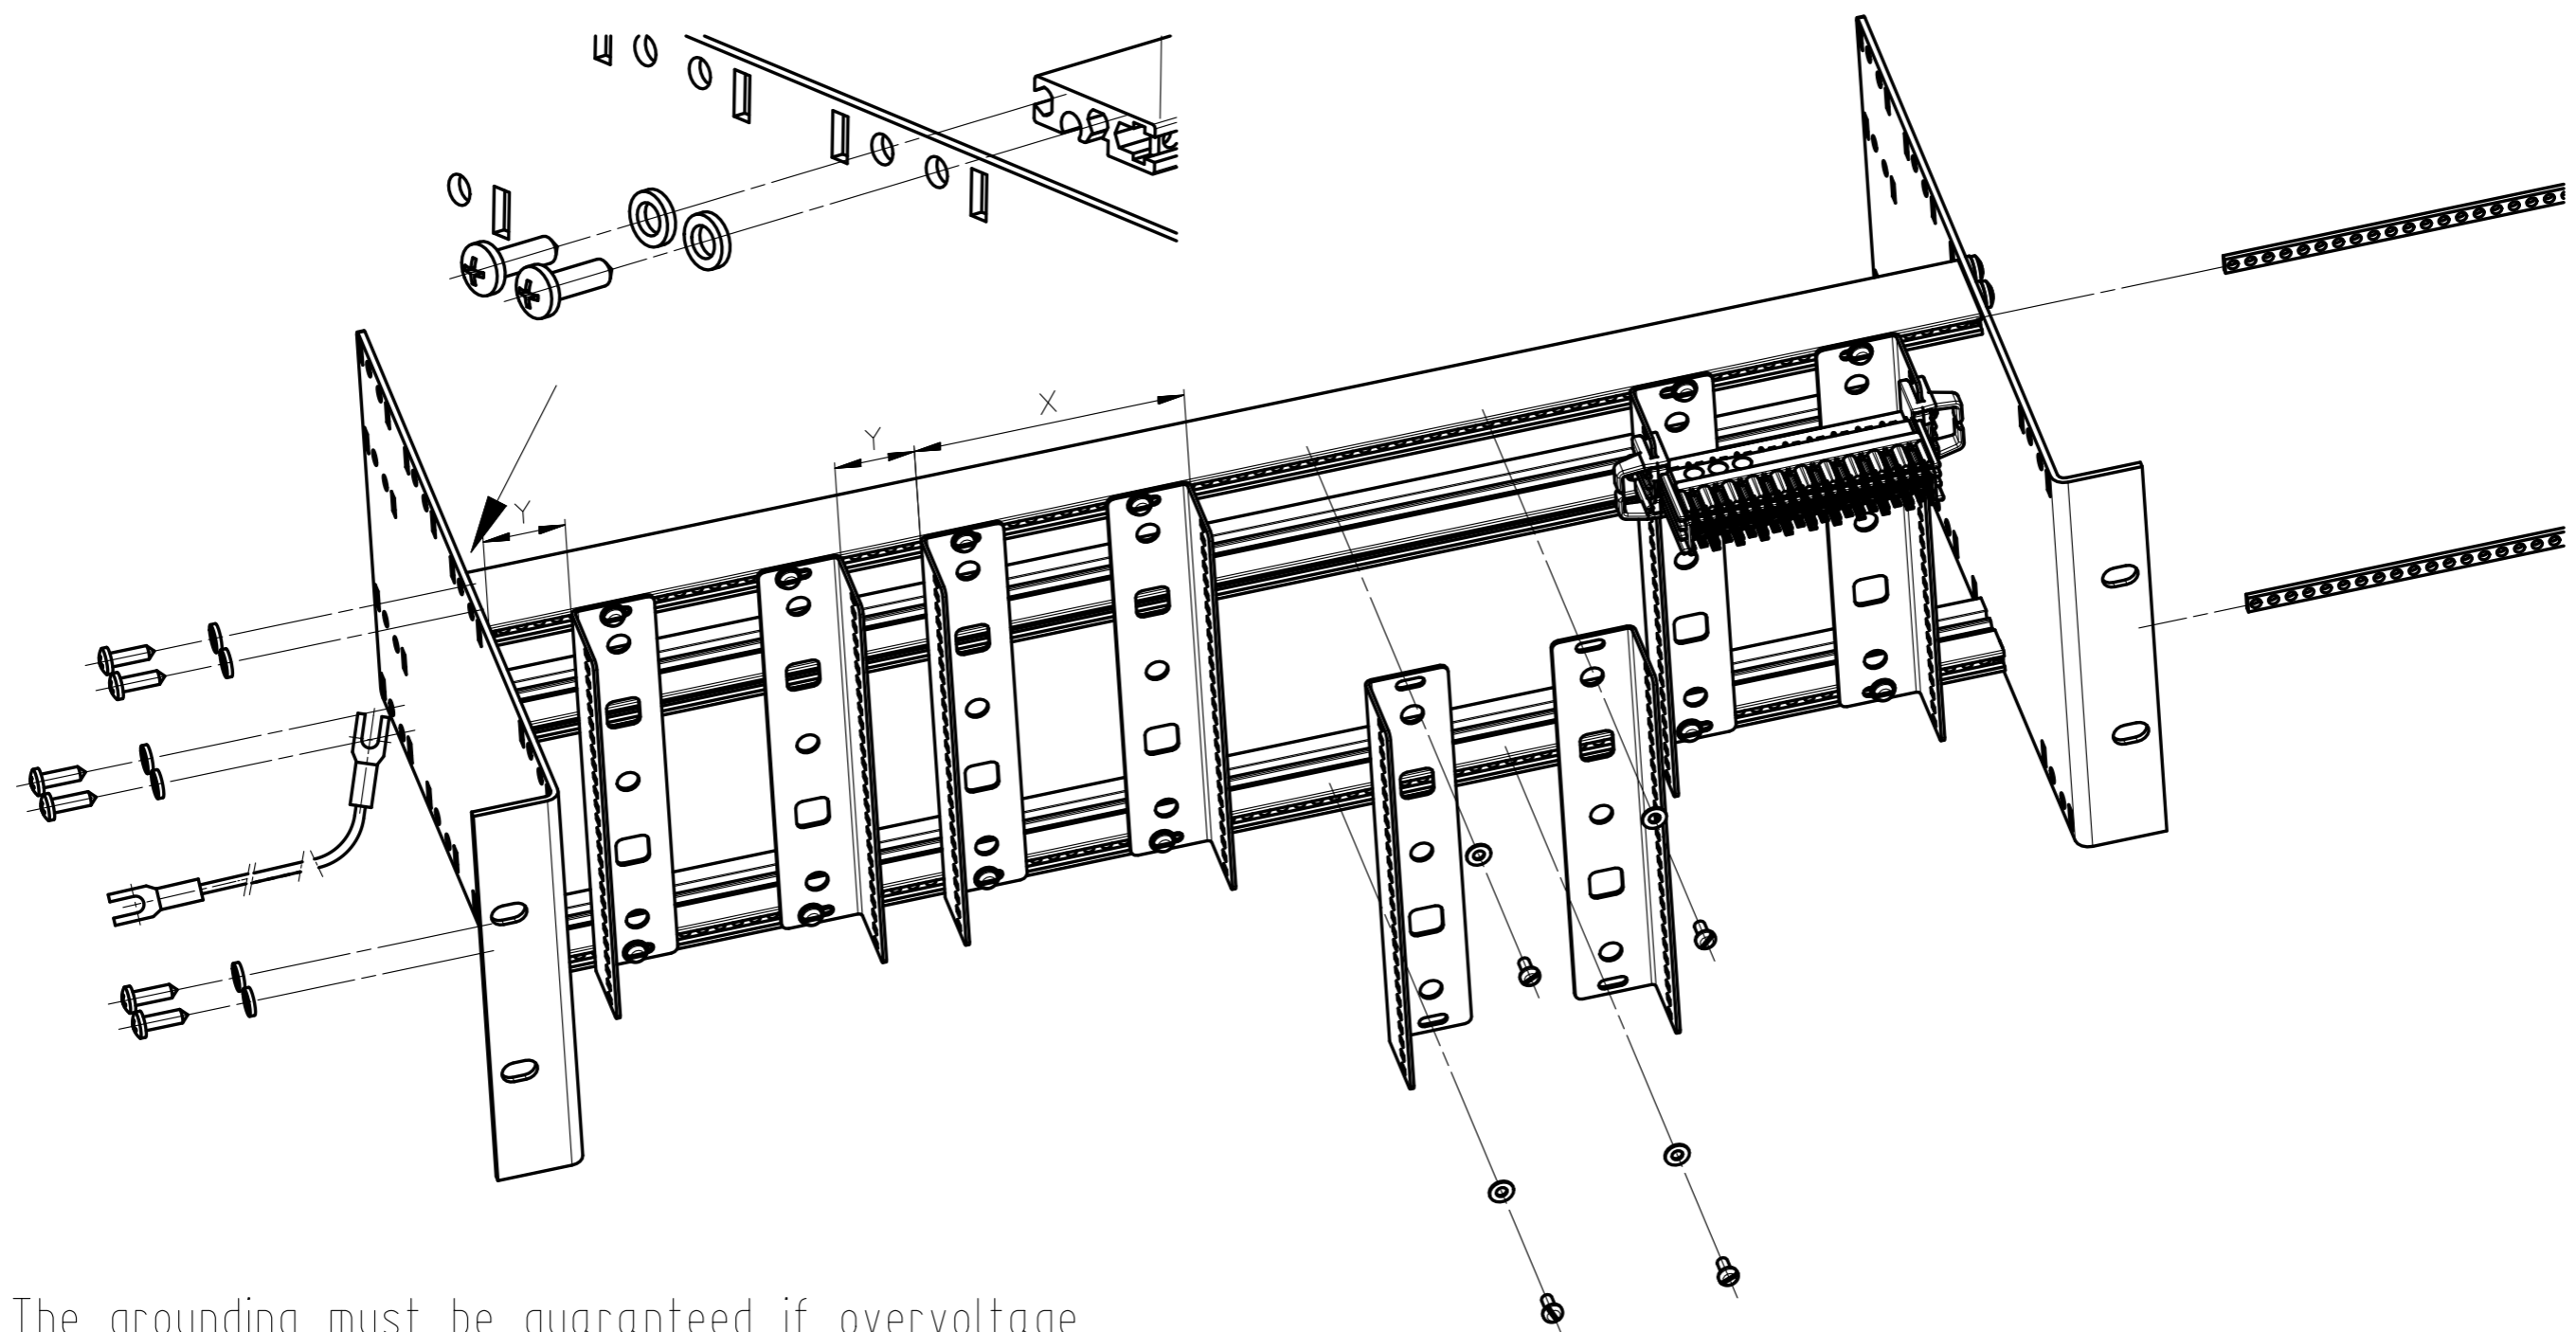

The grounding must be guaranteed if overvoltage protection components are used!

	No. of verticals			
	X	Y	Y	Y
VS Compact 8 pairs	64	101	60	35
VS Compact 10 pairs	78	91	49	24
VS Compact 16 pairs	120	63	-	-
VS Compact 20 pairs	148	45	-	-

Material	Toleranz nach			
Behandl				
Farbe				
Benennung	Mst	Gez	30.07.2009	De
19 Zoll Rack 3U	1:2	Frg	06.08.2009	Ps
 Reichle & De-Massari AG Binzstrasse 31 CH-8622 Weizikon Telefon +41 (0)44 933 81 11 Telefax +41 (0)44 930 49 41	Volumen	Form	A3	BI
	Art Nr	302295	302295_-08	
				Index C