



Installationsanleitung VS Compact

Handling Instructions VS Compact




Einrasten der Leisten auf die Profile

Mounting the Module onto the Profile

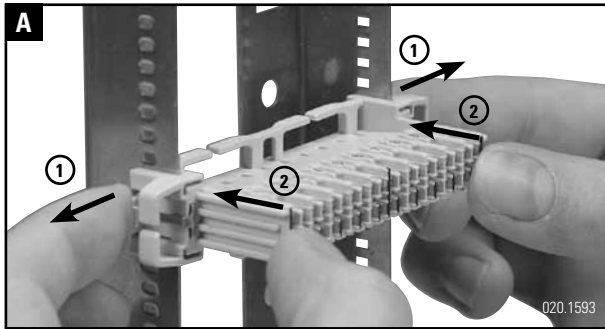


Korrektes Beschalten (siehe auch F und F1)

Correct Termination (see also F and F1)

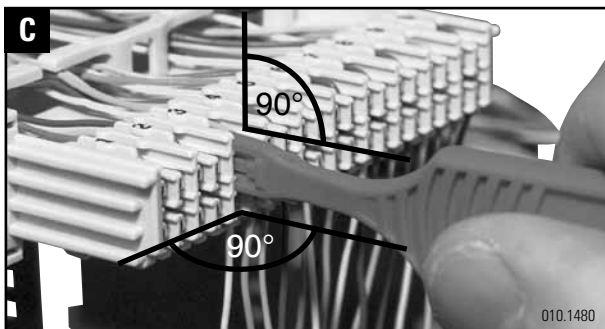


Überführung

Jumpering

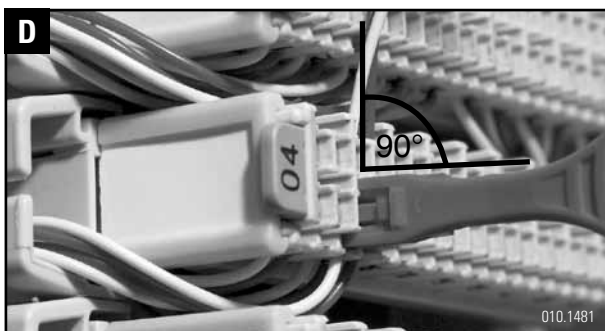


Doppelbeschtaltung

Double Contact

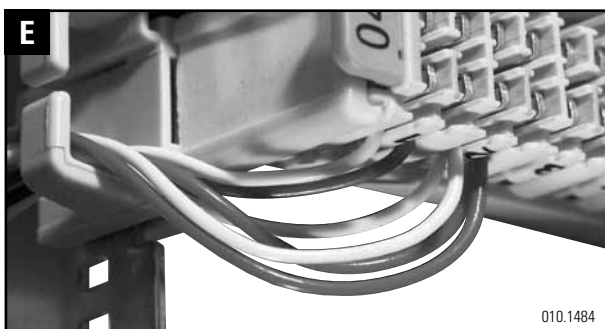

Aufschaltung des Kabels

Termination of Cables

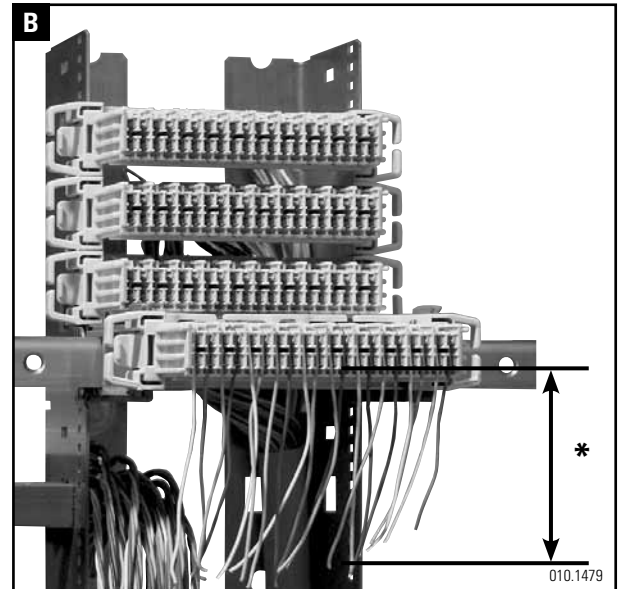


* Mindestlänge für Anschlusskabel und Überführungsdrähte: > 25 mm


* *Minimum length for Cable and Jumper: > 1 inch / 25 mm*

Lösen der Überführung


Remove Jumpering

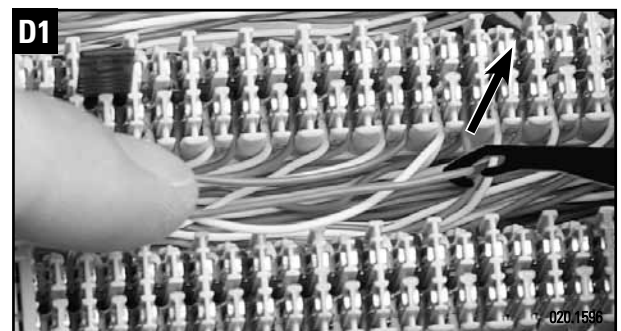


Korrektes Beschalten
Correct Termination

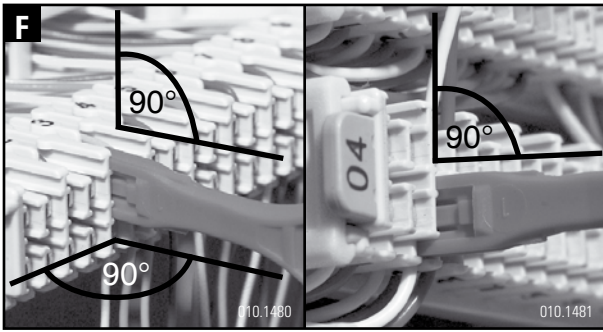


Falsches Beschalten
Wrong Termination

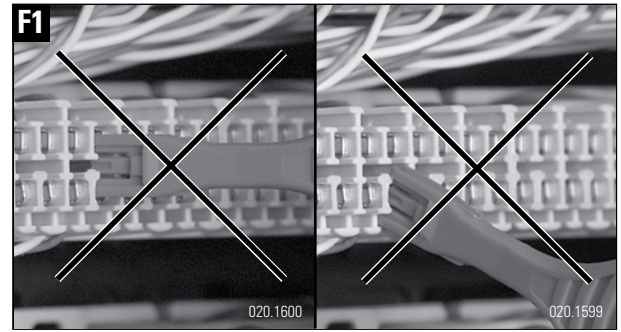

Zubehör
Accessories

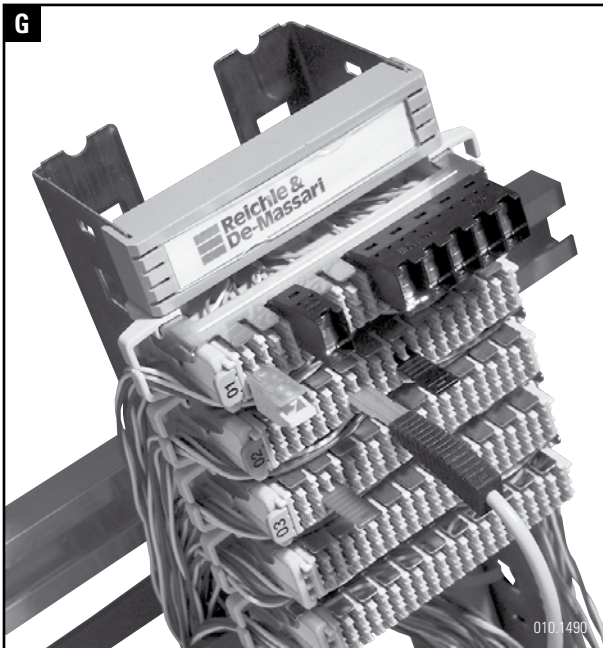

Print einführen
Board Insertion

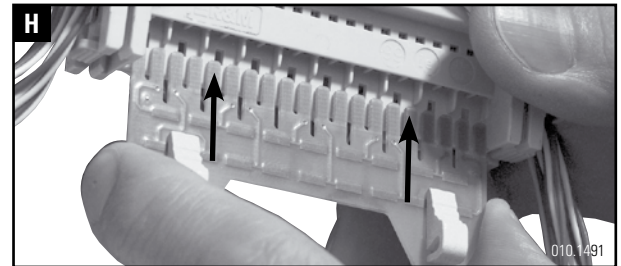


Print arretieren
Board Click on




Einsetzen der Erdungsschiene
Insertion of the Earth Rail




Einsetzen des Überspannungs- und Überstromschutzes
Insertion of Overvoltage and Overcurrent Protection

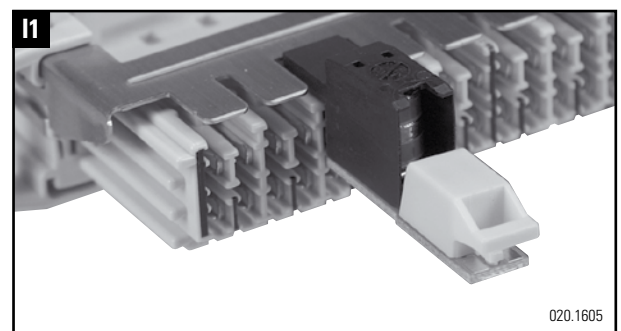



Überführung
Jumpering

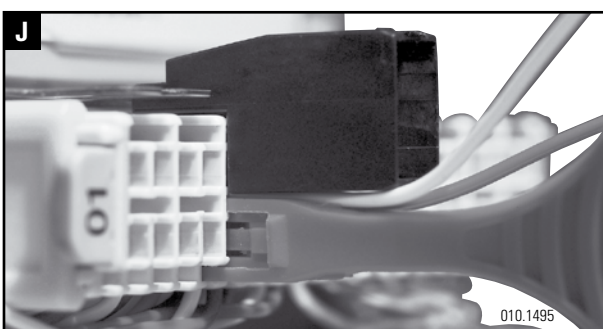

Leiste vom Profil entfernen
Removing of the Module from the Profile

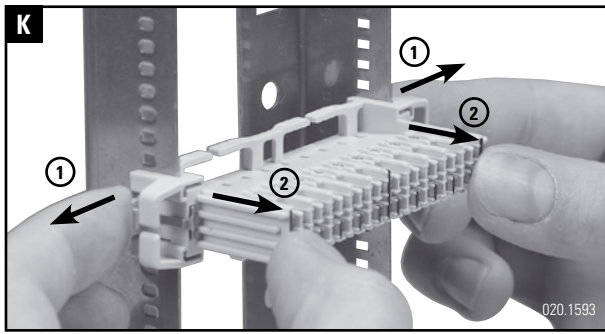

Falsches entfernen der Leisten
Wrong removal of Modules

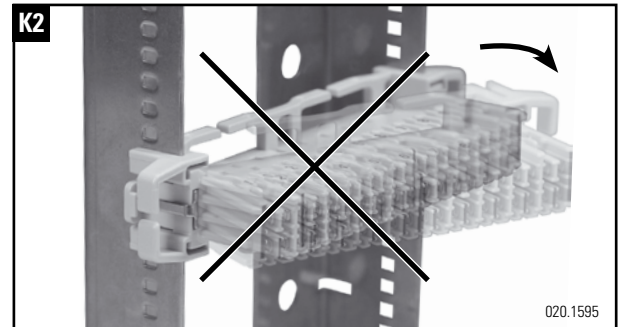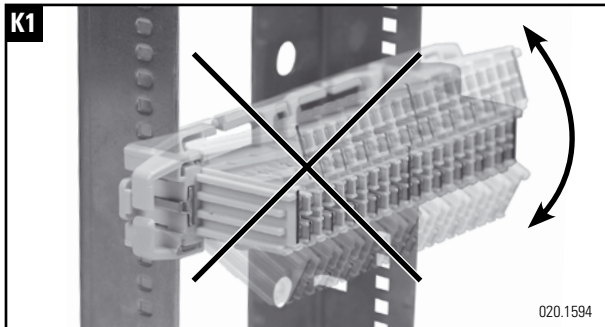

Installation muss von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
Alle Produkte müssen in Räumlichkeiten mit begrenztem Personenzugang und in Übereinstimmung mit allen nationalen und örtlichen Vorschriften installiert werden.
Allfällige Garantieansprüche erlöschen, wenn die Produkte nicht gemäss den R&M Richtlinien installiert und/oder nicht bestimmungsmässig eingesetzt und gehandhabt werden.



Installation is to be performed by qualified electricians.
Units have to be installed in limited access areas in conformance with all national and local codes.
All warranties are null and void if the products have been modified, altered, used or installed improperly or used in conditions not according to the user guidelines of R&M.

Headquarters

Switzerland

Reichle & De-Massari AG
Binzstrasse 32
CHE-8620 Wetzikon

Telephone HQ +41 (0)44 933 81 11
Telefax HQ +41 (0)44 930 49 41
E-Mail info@rdm.ch

www.rdm.com

